




Retningslinier ved Midlertidig overnatning

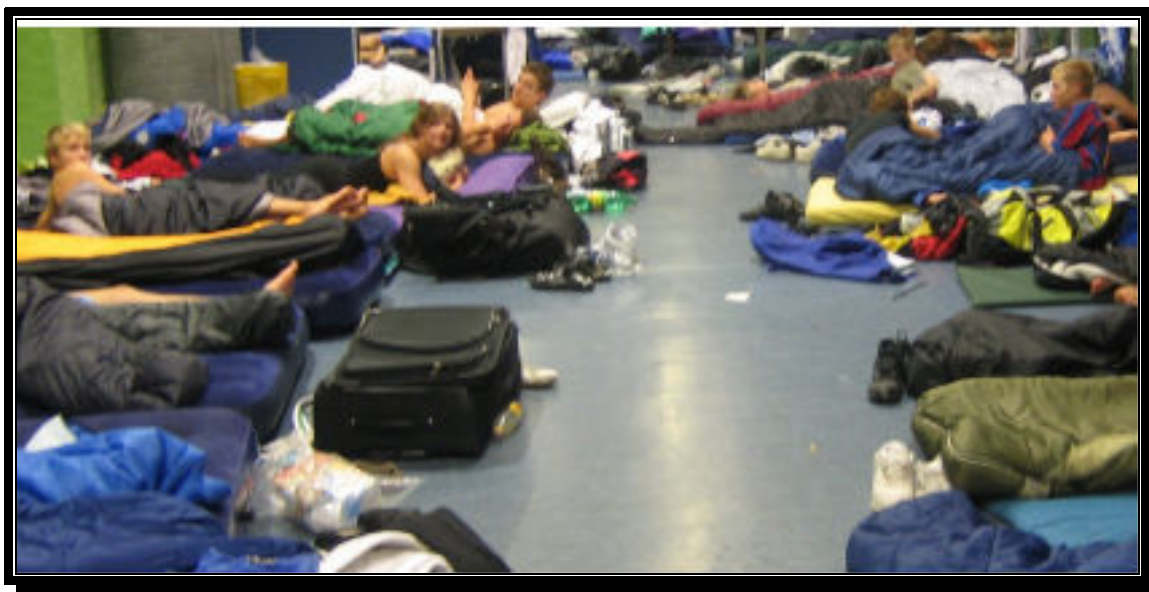

1. udgave August 2008

Midlertidig overnatning

Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en lang række arrangementer, hvor man blandt andet anvender bygninger og lokaler til formål, som de oprindeligt ikke er beregnet til. Til tider sker der også overnatning i forbindelse med visse arrangementer.

Overnatning i lokaler og bygninger, der ikke er godkendte som hoteller, moteller, vandrehjem og lignende, kaldes "midlertidig overnatning".

Eksempler på "midlertidig overnatning":

- Børn der overnatter i deres børnehave.
- Lejrskoler fra andre dele af landet der anvender skoler i Rudersdal eller Hørsholm Kommuner til overnatning.
- Spejdere der anvender skoler, foreningslokaler eller virksomheder til overnatning.
- Sportsklubber der anvender haller og skoler til overnatning.
- Overnatninger i klublokaler.
- Virksomheder der gennemfører alternative personalearrangementer med overnatning på egen eller andre virksomheder.

Disse bygninger/lokaler er ikke opført til overnatning, hvorfor man skal sikre sig, at lokalerne lever op til de brandmæssige krav.

Der findes en række regler om brandforebyggelse ved "midlertidig overnatning".

Regler om brandforebyggelse i forbindelse med "midlertidig overnatning" er udarbejdet for at sikre, at personer, der deltager i arrangementer med overnatning, kan nyde godt af samme sikkerhed som gæster på hoteller, vandrehjem og lignende.

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen vurderer i hvert enkelt tilfælde de konkrete regler, der skal opfyldes, for at midlertidige overnatninger kan ske under tilstrækkelige sikre forhold.

Grundlaget for Rudersdal Hørsholm Brandvæsens vurdering af hvilke tiltag, der skal gennemføres, før sikkerheden er i orden, bygger på Beredskabsloven § 35 stk. 3 og Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. fra 2008, udgivet af Beredskabsstyrelsen.

Her oplistes de særlige forhold som er gældende ved "midlertidige overnatninger":

- Fra lokaler, der er større end 75 m², skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.
- Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m² skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25

m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.

- I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (Rudersdal Hørsholm Brandvæsens) nærmere bestemmelse.
- Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning.
- Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm (medmindre bygningen i forvejen har et Automatisk brandalarmeringsanlæg).
- Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m², skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (Rudersdal Hørsholm Brandvæsen), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.
- I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger efter kommunalbestyrelsens (Rudersdal Hørsholm Brandvæsens) nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan kommunalbestyrelsen (Rudersdal Hørsholm Brandvæsen) kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering.

Her kan du læse mere

På tryk

I *Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.*

På Internettet

Beredskabsstyrelsens hjemmeside:

www.brs.dk

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut:

www.dbi-net.dk

Kontaktoplysninger

Flere oplysninger om midlertidig overnatning kan indhentes ved henvendelse til:

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm

Telefon 45 80 33 55